

**ПАСПОРТ
ГОТОВНОСТИ УЧЕБНОГО КОРПУСА № 1,
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:
Г. СОВЕТСКАЯ ГАВАНЬ, УЛ. ЧКАЛОВА, 12
К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2020/2021 года.**

I. Общие сведения

1. Назначение объекта: нежилое;
2. Общая площадь: 2041,4 кв.м.;
3. Количество этажей: 2 (два);
4. Характеристики инженерного оборудования:
Централизованная система отопления
Розлив ХВС – есть, Розлив ГВС – нет
Канализационные сети
Энергоснабжение – электрические сети

Выдан КГБ ПОУ «Советско-Гаванский промышленно-технологический техникум»

Основание выдачи паспорта готовности:

Акт проверки готовности к отопительному периоду 2020/2021 от 24.09.2020
г. № 1.

Глава администрации
города Советская Гавань



П. Ю. Боровский

А К Т

проверки готовности к отопительному периоду 2020/2021 годов.

г. Советская Гавань

"24" сентября 2020 г.

Комиссия, образованная постановлением администрации городского поселения «Город Советская Гавань» Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края № 417 от 28.05.2020 г. «О проверке и оценки готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов объектов жилищно-коммунального хозяйства города Советская Гавань», в целях обеспечения надежного и бесперебойного функционирования систем городского хозяйства в отопительный период, руководствуясь Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении", приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 г. № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», провела проверку готовности к отопительному периоду КГБ ПОУ «Советско-Гаванский промышленно-технологический техникум».

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

1. учебный корпус №1 (учебный корпус), ул. Чкалова, 12;
2. учебный корпус № 2, ул. Чкалова, 12;
3. учебный корпус № 3 (производственные мастерские), ул. Чкалова, 12;
4. общежитие мужское, ул. Чкалова, 12;
5. общежитие, ул. Калинина, 5.

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила: проведена промывка системы отопления на всех вышеуказанных объектах; качественно выполнен план ремонтных работ, состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии находятся в удовлетворительном состоянии, приборы учета тепловой энергии находятся в рабочем состоянии, отсутствует задолженность за поставленную тепловую энергию, теплоноситель.

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:

все объекты КГБ ПОУ «Советско-Гаванский промышленно-технологический техникум» готовы к отопительному сезону.

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду 2020/2021 г.: Акт проведения промывки системы отопления ул. Чкалова, 12 (учебный корпус №1,2,3, общежитие мужское), ул. Калинина, 5 (общежитие) от 20 сентября 2020 г.

Председатель комиссии:
Глава Администрации
города Советская Гавань

 П.Ю. Боровский

Заместитель председателя комиссии:

Заместитель Главы администрации
по вопросам городского хозяйства

Д. Э. Чайка

Члены комиссии:

Начальник отдела
городского хозяйства

Е. К. Брежнева

Начальник отдела архитектуры
и градостроительства – главный
архитектор г. Советская Гавань

М.В. Бейзер

Главный специалист отдела
городского хозяйства

Савченко Е.Н.

И. о. директора
ООО «Советско-Гаванский водоканал»

П.В. Чучалин

Начальник Советско-Гаванского участка
АО «Хабаровские энергетические системы»

С.В. Ермацан

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"24" сентября 2020 г.

Директор КГБ ПОУ СГПТТ

С. Ю. Кудлай

Акт
о проведении промывки системы отопления здания

г. Советская Гавань

"20" сентября 2020г.

Объект: КГБ ПОУ СППТ

Адрес: г. Советская Гавань ул. Чкалова д.12 (корпус № 1,2,3, общежитие)

Комиссия в составе:

Представитель заказчика: Кудлая Сергея Юрьевича
– директора КГБ ПОУ СППТ

Представитель подрядной организации: Ульмаскулов Наркис Закирьянович –
ген. директор ООО «Сервис-ДВ»

Представитель теплоснабжающей организации: Мельниченко Е.А. –
инженер энергетик АО «ХЭС»

Составили настоящий акт о том, что «20» сентября 2020 г. произведена промывка системы теплопотребления абонента гидропневматическим способом, с применением промывочного компрессора Буча-КМ.

Система промыта до полного осветления воды.

Решение комиссии:

Качество выполненных работ по промывке системы отопления объекта по адресу ул. Чкалова д. 12 (корпус № 1,2,3, общежитие) признано удовлетворительным.
(удовлетворительным и удовлетворительным)

Представитель заказчика

_____ Кудлай С.Ю.

Представитель подрядной организации

_____ Ульмаскулов Н.З.
(ФИО)

Представитель теплоснабжающей организации

_____ Мельниченко Е.А.
(ФИО)



**ПАСПОРТ
ГОТОВНОСТИ УЧЕБНОГО КОРПУСА № 2,
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:
Г. СОВЕТСКАЯ ГАВАНЬ, УЛ. ЧКАЛОВА, 12
К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2020/2021 года.**

I. Общие сведения

1. Назначение объекта: нежилое;
2. Общая площадь: 1462,3 кв.м.;
3. Количество этажей: 3 (три);
4. Характеристики инженерного оборудования:
Централизованная система отопление
Розлив ХВС – есть, Розлив ГВС – нет
Канализационные сети
Энергоснабжение – электрические сети

Выдан КГБ ПОУ «Советско-Гаванский промышленно-технологический техникум»

Основание выдачи паспорта готовности:

Акт проверки готовности к отопительному периоду 2020/2021 от 24.09.2020
г. № 1.

Глава администрации
города Советская Гавань



П. Ю. Боровский

А К Т

проверки готовности к отопительному периоду 2020/2021 годов.

г. Советская Гавань

"24" сентября 2020 г.

Комиссия, образованная постановлением администрации городского поселения «Город Советская Гавань» Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края № 417 от 28.05.2020 г. «О проверке и оценки готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов объектов жилищно-коммунального хозяйства города Советская Гавань», в целях обеспечения надежного и бесперебойного функционирования систем городского хозяйства в отопительный период, руководствуясь Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении", приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 г. № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», провела проверку готовности к отопительному периоду КГБ ПОУ «Советско-Гаванский промышленно-технологический техникум».

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

1. учебный корпус №1 (учебный корпус), ул. Чкалова, 12;
2. учебный корпус № 2, ул. Чкалова, 12;
3. учебный корпус № 3 (производственные мастерские), ул. Чкалова, 12;
4. общежитие мужское, ул. Чкалова, 12;
5. общежитие, ул. Калинина, 5.

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила: проведена промывка системы отопления на всех вышеуказанных объектах; качественно выполнен план ремонтных работ, состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии находятся в удовлетворительном состоянии, приборы учета тепловой энергии находятся в рабочем состоянии, отсутствует задолженность за поставленную тепловую энергию, теплоноситель.

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:

все объекты КГБ ПОУ «Советско-Гаванский промышленно-технологический техникум» готовы к отопительному сезону.

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду 2020/2021 г.: Акт проведения промывки системы отопления ул. Чкалова, 12 (учебный корпус №1, 2, 3, общежитие мужское), ул. Калинина, 5 (общежитие) от 20 сентября 2020 г.

Председатель комиссии:
Глава Администрации
города Советская Гавань

 П.Ю. Боровский

Заместитель председателя комиссии:

Заместитель Главы администрации
по вопросам городского хозяйства



Д. Э. Чайка

Члены комиссии:

Начальник отдела
городского хозяйства

Е. К. Брежнева

Начальник отдела архитектуры
и градостроительства – главный
архитектор г. Советская Гавань

М.В. Бейзер

М.В. Бейзер

Главный специалист отдела
городского хозяйства



Савченко Е.Н.

И. о. директора
ООО «Советско-Гаванский водоканал»

П.В. Чучалин

Начальник Советско-Гаванского участка
АО «Хабаровские энергетические системы»



С.В. Ермацан

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"24" сентября 2020 г.

Директор КГБ ПОУ СГПТТ

С. Ю. Кудлай
С. Ю. Кудлай

АКТ
о проведении промывки системы отопления здания

г. Советская Гавань

"20" сентября 2020г.

Объект: КГБ ПОУ СГПТТ

Адрес: г. Советская Гавань ул. Чкалова д.12 (корпус № 1,2,3, общежитие)

Комиссия в составе:

Представитель заказчика: Кудлая Сергея Юрьевича
– директора КГБ ПОУ СГПТТ

Представитель подрядной организации: Ульмаскулов Наркис Закирьянович –
ген. директор ООО «Сервис-ДВ»

Представитель теплоснабжающей организации: Мельниченко Е.А. –
инженер энергетик АО «ХЭС»

Составили настоящий акт о том, что «20» сентября 2020 г. произведена промывка системы теплоснабжения абонента гидropневматическим способом, с применением промывочного компрессора Буча-КМ.

Система промыта до полного осветления воды.

Решение комиссии:

Качество выполненных работ по промывке системы отопления объекта по адресу ул. Чкалова д. 12 (корпус № 1,2,3, общежитие) признано удовлетворительным.

Представитель заказчика

Представитель подрядной организации

Представитель теплоснабжающей организации



**ПАСПОРТ
ГОТОВНОСТИ УЧЕБНОГО КОРПУСА № 3
«ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МАСТЕРСКИЕ»,
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:
Г. СОВЕТСКАЯ ГАВАНЬ, УЛ. ЧКАЛОВА, 12
К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2020/2021 года.**

I. Общие сведения


1. Назначение объекта: нежилое;
2. Общая площадь: 2213,5 кв.м.;
3. Количество этажей: 2 (два);
4. Характеристики инженерного оборудования:
Централизованная система отопления
Розлив ХВС – есть, Розлив ГВС – нет
Канализационные сети
Энергоснабжение – электрические сети

Выдан КГБ ПОУ «Советско-Гаванский промышленно-технологический техникум»

Основание выдачи паспорта готовности:

Акт проверки готовности к отопительному периоду 2020/2021 от 24.09.2020
г. № 1.

Глава администрации
города Советская Гавань

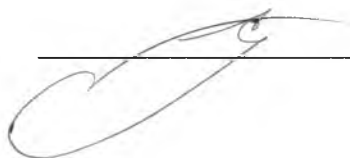

П. Ю. Боровский



А К Т

проверки готовности к отопительному периоду 2020/2021 годов.

г. Советская Гавань

"24" сентября 2020 г.

Комиссия, образованная постановлением администрации городского поселения «Город Советская Гавань» Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края № 417 от 28.05.2020 г. «О проверке и оценки готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов объектов жилищно-коммунального хозяйства города Советская Гавань», в целях обеспечения надежного и бесперебойного функционирования систем городского хозяйства в отопительный период, руководствуясь Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении", приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 г. № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», провела проверку готовности к отопительному периоду КГБ ПОУ «Советско-Гаванский промышленно-технологический техникум».

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

1. учебный корпус №1 (учебный корпус), ул. Чкалова, 12;
2. учебный корпус № 2, ул. Чкалова, 12;
3. учебный корпус № 3 (производственные мастерские), ул. Чкалова, 12;
4. общежитие мужское, ул. Чкалова, 12;
5. общежитие, ул. Калинина, 5.

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила: проведена промывка системы отопления на всех вышеуказанных объектах; качественно выполнен план ремонтных работ, состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии находятся в удовлетворительном состоянии, приборы учета тепловой энергии находятся в рабочем состоянии, отсутствует задолженность за поставленную тепловую энергию, теплоноситель.

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:

все объекты КГБ ПОУ «Советско-Гаванский промышленно-технологический техникум» готовы к отопительному сезону.

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду 2020/2021 г.: Акт проведения промывки системы отопления ул. Чкалова, 12 (учебный корпус №1,2,3, общежитие мужское), ул. Калинина, 5 (общежитие) от 20 сентября 2020 г.

Председатель комиссии:
Глава Администрации
города Советская Гавань

 П.Ю. Боровский

Заместитель председателя комиссии:

Заместитель Главы администрации
по вопросам городского хозяйства



Д. Э. Чайка

Члены комиссии:

Начальник отдела
городского хозяйства

Е. К. Брежнева

Начальник отдела архитектуры
и градостроительства – главный
архитектор г. Советская Гавань

М.В. Бейзер

М.В. Бейзер

Главный специалист отдела
городского хозяйства

Е.Н. Савченко

Савченко Е.Н.

И. о. директора
ООО «Советско-Гаванский водоканал»



П.В. Чучалин

Начальник Советско-Гаванского участка
АО «Хабаровские энергетические системы»



С.В. Ермацан

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"24" сентября 2020 г.

Директор КГБ ПОУ СГПТТ

С.Ю. Кудлай

С. Ю. Кудлай

Акт
о проведении промывки системы отопления здания

г. Советская Гавань

"20" сентября 2020г.

Объект: КГБ ПОУ СГПТТ

Адрес: г. Советская Гавань ул. Чкалова д.12 (корпус № 1,2,3, общежитие)

Комиссия в составе:

Представитель заказчика: Кудлая Сергея Юрьевича
– директора КГБ ПОУ СГПТТ

Представитель подрядной организации: Ульмаскулов Наркис Закирьянович –
ген. директор ООО «Сервис-ДВ»

Представитель теплоснабжающей организации: Мельниченко Е.А. –
инженер энергетик АО «ХЭС»

Составили настоящий акт о том, что «20» сентября 2020 г. произведена промывка системы теплоснабжения абонента гидропневматическим способом, с применением промывочного компрессора Буча-КМ.

Система промыта до полного осветления воды.


Решение комиссии:

Качество выполненных работ по промывке системы отопления объекта по адресу ул. Чкалова д. 12 (корпус № 1,2,3, общежитие) признано удовлетворительным.

Представитель заказчика

Представитель подрядной организации

Представитель теплоснабжающей организации

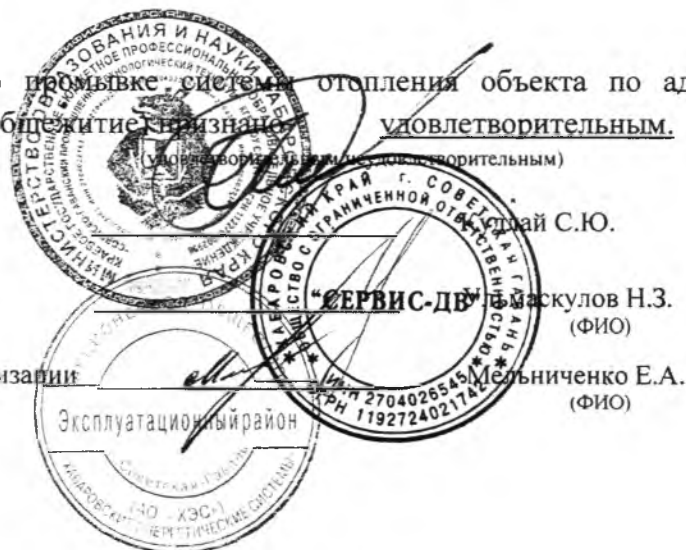

**ПАСПОРТ
ГОТОВНОСТИ ОБЩЕЖИТИЯ МУЖСКОГО
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:
Г. СОВЕТСКАЯ ГАВАНЬ, УЛ. ЧКАЛОВА,12
К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2020/2021 года.**

I. Общие сведения

1. Назначение объекта: нежилое;
2. Общая площадь: 1385,2 кв.м.;
3. Количество этажей: 3 (три);
4. Характеристики инженерного оборудования:
Централизованная система отопление
Розлив ХВС – есть, Розлив ГВС – нет
Канализационные сети
Энергоснабжение – электрические сети

Выдан КГБ ПОУ «Советско-Гаванский промышленно-технологический техникум»

Основание выдачи паспорта готовности:

Акт проверки готовности к отопительному периоду 2020/2021 от 24.09.2020
г. № 1.

/ Глава администрации
города Советская Гавань


_____ П. Ю. Боровский



А К Т

проверки готовности к отопительному периоду 2020/2021 годов.

г. Советская Гавань

"24" сентября 2020 г.

Комиссия, образованная постановлением администрации городского поселения «Город Советская Гавань» Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края № 417 от 28.05.2020 г. «О проверке и оценки готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов объектов жилищно-коммунального хозяйства города Советская Гавань», в целях обеспечения надежного и бесперебойного функционирования систем городского хозяйства в отопительный период, руководствуясь Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении", приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 г. № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», провела проверку готовности к отопительному периоду КГБ ПОУ «Советско-Гаванский промышленно-технологический техникум».

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

1. учебный корпус №1 (учебный корпус), ул. Чкалова, 12;
2. учебный корпус № 2, ул. Чкалова, 12;
3. учебный корпус № 3 (производственные мастерские), ул. Чкалова, 12;
4. общежитие мужское, ул. Чкалова, 12;
5. общежитие, ул. Калинина, 5.

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила: проведена промывка системы отопления на всех вышеуказанных объектах; качественно выполнен план ремонтных работ, состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии находятся в удовлетворительном состоянии, приборы учета тепловой энергии находятся в рабочем состоянии, отсутствует задолженность за поставленную тепловую энергию, теплоноситель.

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:

все объекты КГБ ПОУ «Советско-Гаванский промышленно-технологический техникум» готовы к отопительному сезону.

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду 2020/2021 г.: Акт проведения промывки системы отопления ул. Чкалова, 12 (учебный корпус №1,2,3, общежитие мужское), ул. Калинина, 5 (общежитие) от 20 сентября 2020 г.

Председатель комиссии:
Глава Администрации
города Советская Гавань



П.Ю. Боровский

Заместитель председателя комиссии:


Заместитель Главы администрации
по вопросам городского хозяйства



Д. Э. Чайка

Члены комиссии:

Начальник отдела
городского хозяйства

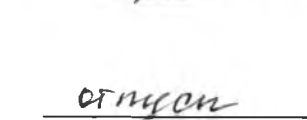

Е. К. Брежнева

Начальник отдела архитектуры
и градостроительства – главный
архитектор г. Советская Гавань

отсут.

М.В. Бейзер

Главный специалист отдела
городского хозяйства

даше

Савченко Е.Н.

И. о. директора
ООО «Советско-Гаванский водоканал»



П.В. Чучалин

Начальник Советско-Гаванского участка
АО «Хабаровские энергетические системы»



С.В. Ермацан

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"24" сентября 2020 г.

Судлай

Директор КГБ ПОУ СГПТТ

С. Ю. Кудлай

Акт
о проведении промывки системы отопления здания

г. Советская Гавань

"20" сентября 2020г.

Объект: КГБ ПОУ СГПТТ

Адрес: г. Советская Гавань ул. Чкалова д.12 (корпус № 1,2,3, общежитие)

Комиссия в составе:

Представитель заказчика: Кудлая Сергея Юрьевича
– директора КГБ ПОУ СГПТТ

Представитель подрядной организации: Ульмаскулов Наркис Закирьянович –
ген. директор ООО «Сервис-ДВ»

Представитель теплоснабжающей организации: Мельниченко Е.А. –
инженер энергетик АО «ХЭС»

Составили настоящий акт о том, что «20» сентября 2020 г. произведена промывка системы теплоснабжения абонента гидронеоматическим способом, с применением промывочного компрессора Буча-КМ.

Система промыта до полного осветления воды.


Решение комиссии:

Качество выполненных работ по промывке системы отопления объекта по адресу ул. Чкалова д. 12 (корпус № 1,2,3, общежитие) признано удовлетворительным.

Представитель заказчика

Представитель подрядной организации

Представитель теплоснабжающей организации

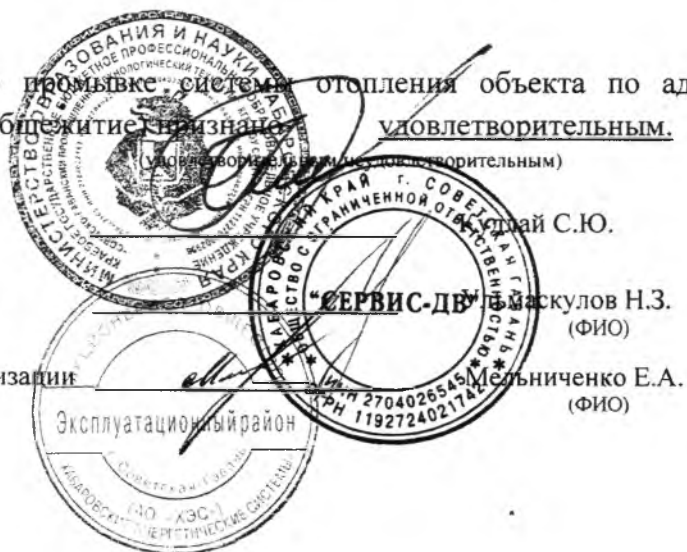

**ПАСПОРТ
ГОТОВНОСТИ ОБЩЕЖИТИЯ
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:
Г. СОВЕТСКАЯ ГАВАНЬ, УЛ. КАЛИНИНА, Д. 5
К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2020/2021 года.**

I. Общие сведения

1. Назначение объекта: нежилое;
2. Общая площадь: 4053,8 кв.м.;
3. Количество этажей: 5 (пять);
4. Характеристики инженерного оборудования:
Централизованная система отопление
Розлив ХВС – есть, Розлив ГВС – есть
Канализационные сети
Энергоснабжение – электрические сети

Выдан КГБ ПОУ «Советско-Гаванский промышленно-технологический техникум»

Основание выдачи паспорта готовности:

Акт проверки готовности к отопительному периоду 2020/2021 от 24.09.2020
г. № 1.

Глава администрации
города Советская Гавань



П. Ю. Боровский



А К Т

проверки готовности к отопительному периоду 2020/2021 годов.

г. Советская Гавань

"24" сентября 2020 г.

Комиссия, образованная постановлением администрации городского поселения «Город Советская Гавань» Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края № 417 от 28.05.2020 г. «О проверке и оценки готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов объектов жилищно-коммунального хозяйства города Советская Гавань», в целях обеспечения надежного и бесперебойного функционирования систем городского хозяйства в отопительный период, руководствуясь Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении", приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 г. № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», провела проверку готовности к отопительному периоду КГБ ПОУ «Советско-Гаванский промышленно-технологический техникум».

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

1. учебный корпус №1 (учебный корпус), ул. Чкалова, 12;
2. учебный корпус № 2, ул. Чкалова, 12;
3. учебный корпус № 3 (производственные мастерские), ул. Чкалова, 12;
4. общежитие мужское, ул. Чкалова, 12;
5. общежитие, ул. Калинина, 5.

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила: проведена промывка системы отопления на всех вышеуказанных объектах; качественно выполнен план ремонтных работ, состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии находятся в удовлетворительном состоянии, приборы учета тепловой энергии находятся в рабочем состоянии, отсутствует задолженность за поставленную тепловую энергию, теплоноситель.

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:

все объекты КГБ ПОУ «Советско-Гаванский промышленно-технологический техникум» готовы к отопительному сезону.

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду 2020/2021 г.: Акт проведения промывки системы отопления ул. Чкалова, 12 (учебный корпус №1,2,3, общежитие мужское), ул. Калинина, 5 (общежитие) от 20 сентября 2020 г.

✓ Председатель комиссии:
Глава Администрации
города Советская Гавань



П.Ю. Боровский

Заместитель председателя комиссии:

Заместитель Главы администрации
по вопросам городского хозяйства



_____ Д. Э. Чайка

Члены комиссии:

Начальник отдела
городского хозяйства

_____ Е. К. Брежнева

Начальник отдела архитектуры
и градостроительства – главный
архитектор г. Советская Гавань

_____ *М.В. Бейзер*

М.В. Бейзер

Главный специалист отдела
городского хозяйства

_____ *Савченко Е.Н.*

Савченко Е.Н.

И. о. директора
ООО «Советско-Гаванский водоканал»



_____ П.В. Чучалин

Начальник Советско-Гаванского участка
АО «Хабаровские энергетические системы»



_____ С.В. Ермацан

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"24" сентября 2020 г.

Директор КГБ ПОУ СГПТТ _____

_____ *С. Ю. Кудлай*

С. Ю. Кудлай

Акт
о проведении промывки системы отопления здания

г. Советская Гавань

" 20" сентября 2020г.

Объект: КГБ ПОУ СГПТТ

Адрес: г. Советская Гавань ул. Калинина д.5 (общежитие)

Комиссия в составе:

Представитель заказчика: Кудлая Сергея Юрьевича
– директора КГБ ПОУ СГПТТ

Представитель подрядной организации: Ульмаскулов Наркис Закирьянович –
ген. директор ООО «Сервис-ДВ»

Представитель теплоснабжающей организации: Мельниченко Е.А. –
инженер энергетик АО «ХЭС»

Составили настоящий акт о том, что «20» сентября 2020 г. произведена промывка системы теплоснабжения абонента гидропневматическим способом, с применением промывочного компрессора Буча-КМ.

Система промыта до полного осветления воды.

Решение комиссии:

Качество выполненных работ по промывке системы отопления объекта по адресу ул. Калинина д. 5 (общежитие) признано удовлетворительным.

(удовлетворительным/неудовлетворительным)

Представитель заказчика

Кудлая С.Ю.

Представитель подрядной организации

Ульмаскулов Н.З.
(ФИО)

Представитель теплоснабжающей организации

Мельниченко Е.А.
(ФИО)

